

吸隔音板

介紹：

產品由針軋工法製成，經無數次針軋糾結一點一滴形成高密度聚酯纖維硬質板；表面針孔紋路使其具備良好的吸音效果，能有效地減低空間內的迴音增加居住舒適性，適用於各種場所。

環保意識早已是現今製造業首當其衝的趨勢，產品在地化生產透過自家工廠不僅在顏色、尺寸、規格及重量上可依客戶需求調整，使用的原料也能選用具有GRS認證的纖維打造出專屬於貴公司獨一無二的綠色產品。



厚度：9.5mm(±1mm)

重量：2200g/m²(±10%) / 1700g/m²(±10%)

顏色：灰白色/黑灰色/黑色/白色 (可客製化顏色)

尺寸：30cm*60cm/50cm*50 cm
(可依客戶客製尺寸，最大幅寬180cm)

材質：聚酯纖維 PET 100%

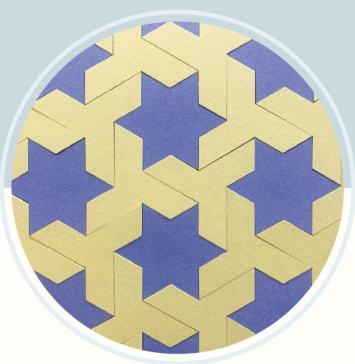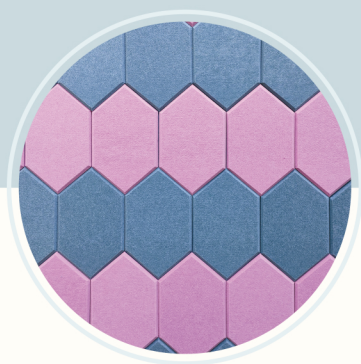

Acoustic Felt

Introduction :

The product is produced by needle punch. After many times of needle punch, it forms a high density polyester acoustic felt. The texture on the surface makes it have good sound absorption and effectively reduces the echo of the space, where it makes the environment comfortable. It is suitable for many sites. Nowadays, the manufacturing industry has been worst affected by the environmental protection. The products are localization production; therefore, the color, specification and weight can be customized. The fibers we use have GRS certification, which can bring unique green products.



Thickness : 9.5mm(±1mm)

Weight : 2200g/m²(±10%) / 1700g/m²(±10%)

Color : Greyish White/Grey Black/Black/White
(Can be customized)

Size : 30cm*60cm/50cm*50 cm
(Can be customized , The widest is 180cm)

Material : PET 100%

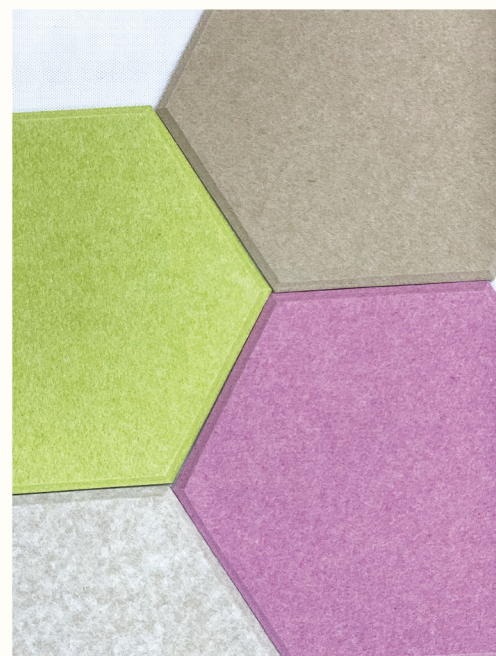

富雅樂企業股份有限公司

電話：06-583-6216 傳真：06-583-0260
地址：741007台南市善化區小新里苗圃巷1號
信箱：sales@fehrer.com.tw

吸隔音板

防焰報告：

試驗方法：CNS 13591 (84.10.27)

判定：合格

財團法人防焰安全中心基金會
FOUNDATION FIRE RETARDANT SAFETY CENTER
委託試驗報告書 正本

109年11月3日
焰試字第 X1090285 號

此致
富雅樂企業股份有限公司
台南市善化區小新里苗圃巷1號

財團法人防焰安全中心基金會
新北莊土城區中央路3段76巷42號1樓
董事長 洪春安

109年10月26日所提出之防焰產品試樣，其試驗結果如下。

樣品基本資料											
物品種類	軋針地毯 (滿鋪地毯)	品名	FELT(T65A-9.5MM)								
材質、百分率	PET 100%	毛簇形狀(高度)	平面毯 9.5mm								
符合基準 方向編號	除焰時間 (秒)	碳化距離 (cm)	符合基準 方向編號	除焰時間 (秒)	碳化距離 (cm)						
	X≤20	X≤10		X≤20	X≤10						
經	1	0	4	緯	1	0	4				
	2	0	4		2	0	4				
	3	0	4		3	0	4				
平均值		0		4		平均值		0		4	

備註
1. 試驗方法：CNS13591(84.10.27)
2. 加熱時間為30秒。
3. 本樣品資料材質、百分率、毛簇形狀(高度)均與廠商提供，試驗結果僅對提供品負責。
4. 本報告由防焰實驗室簽發同意，本試驗報告不得隨意複製，但全文複製除外。
5. 本報告僅作為防焰檢驗之用。


結果判定

判定 合格

試驗日期 109/10/30 有效期限 112/11/3


報告簽署人 許依婷 試驗操作人員 楊景焜

吸音測試

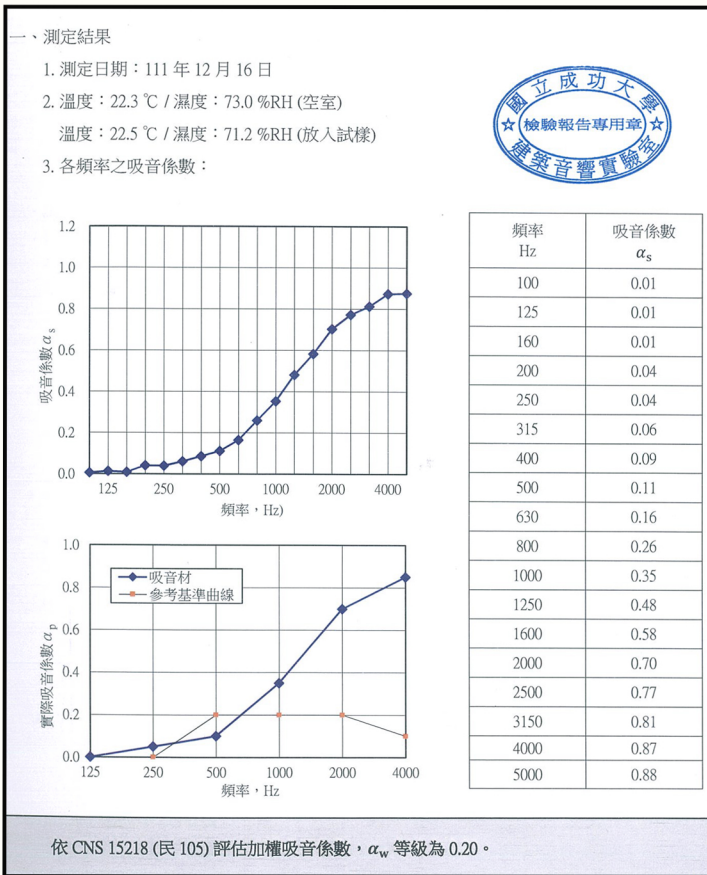

吸音板平貼牆面(無空氣層)

- CNS 15218(民105)
- α_w : 0.20

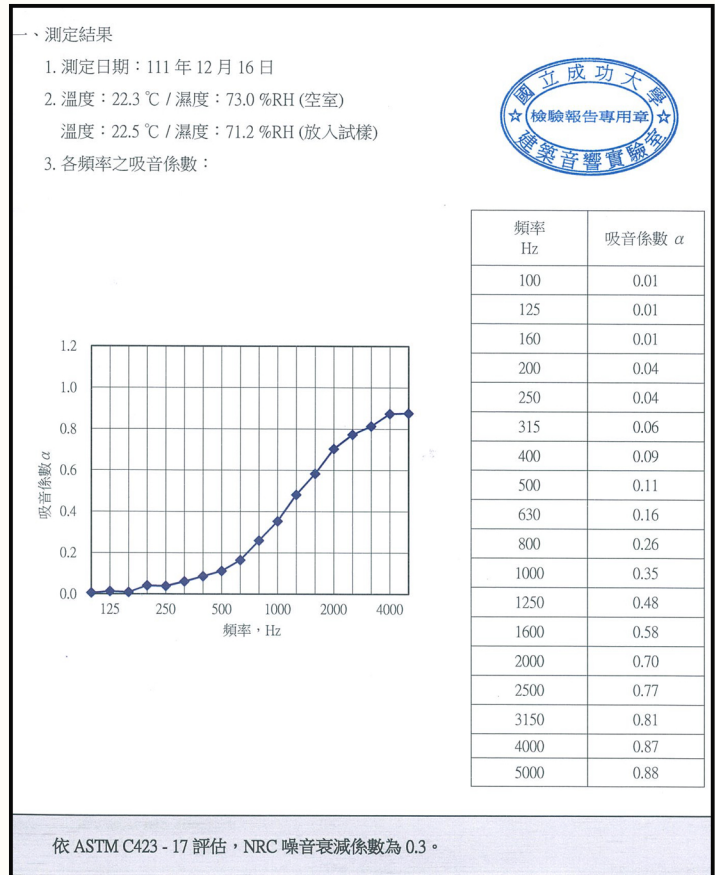

吸音板平貼牆面(無空氣層)

- ASTM C423-17
- NRC : 0.3



富雅樂企業股份有限公司

電話：06-583-6216 傳真：06-583-0260
地址：741007台南市善化區小新里苗圃巷1號
信箱：sales@fehrer.com.tw

www.fehrer.com.tw

